


Wytyczne montażu podlicznika na bezpowrotne zużycie wody (tzw. wodomierza ogrodowego)

Podstawa Prawna:

Art. 27 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) „w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilości bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”.

W celu zamontowania podlicznika należy spełnić następujące wymagania:

- dodatkowy wodomierz (dalej podlicznik) należy zlokalizować na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym,
- instalowany podlicznik bezwzględnie musi posiadać ważne świadectwo legalizacji zgodnie z ustawą Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r. (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2063) oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 22 marca 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 759);
- wielkość i parametry podlicznika należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia wody i wydajności przyłącza oraz instalacji wodociągowej,
- podlicznik powinien być umieszczony w budynku na instalacji wewnętrznej, przeznaczonej jedynie do bezpowrotnego zużycia wody (np.: podlewania ogrodu), bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu,
- przed i za wodomierzem należy zabudować zawory kulowe lub grzybkowe,
- zabudowa dodatkowego podlicznika należy wykonać z zgodnie dokumentacją techniczno–ruchową podaną przez producenta,
- instalacja wewnętrzna musi być zabezpieczona przed przepływem zwrotnym wody zgodnie z normą *PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny*. Koszty zakupu, montażu i eksploatacji urządzeń ponosi inwestor – właściciel nieruchomości,
- dostęp do podlicznika powinien być bezpieczny, zapewniający swobodne odczytanie wodomierza, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych.
- umiejscowienie podlicznika powinno umożliwić jednoznacznie potwierdzenie bezpowrotnego zużycia wody podczas odbioru technicznego i jego plombowania,
- niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji wewnętrznej pomiędzy podlicznikiem a zewnętrznym punktem czerpalnym do podlewania,
- woda przepływająca przez podlicznik może być wykorzystywana wyłącznie do wody bezpowrotnie zużytej, np. do podlewania ogrodów,
- wszelkie prace związane z instalacją podlicznika (łącznie z jego zakupem) na cele bezpowrotnie zużytej wody, ewentualną naprawą i ponowną wymianą (czy też jego legalizacją), inwestor wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt,
- podlicznik podlega obowiązkowemu odbiorowi technicznemu i zaplombowaniu przez dział Opomiarowania i Monitoringu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu (tel. 77-44-35-601/602/605); opłata zgodnie z aktualnym cennikiem usług dodatkowych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

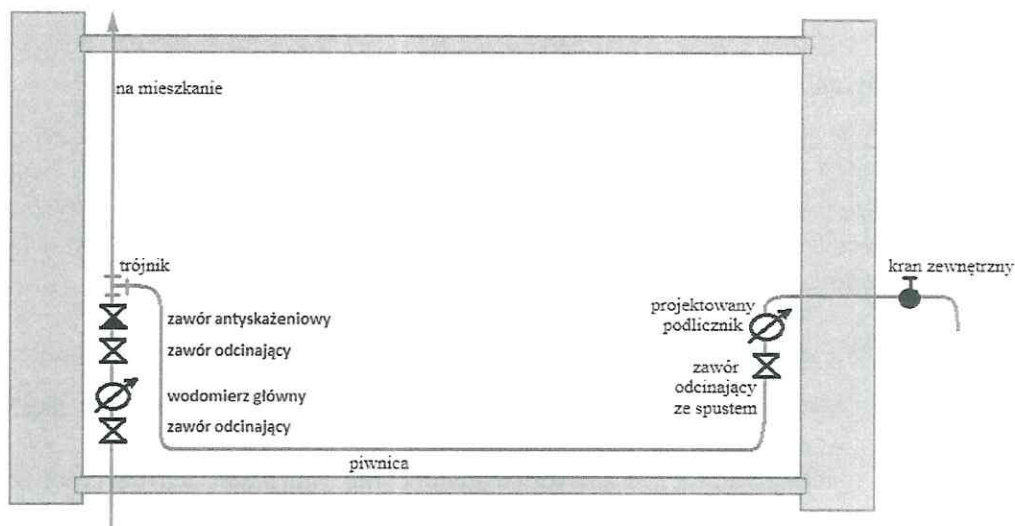

Rys. 1 - Przykładowy schemat ideowy instalacji z wodomierzem ogrodowym (podlicznikiem).

Odbiorca Usług po wykonaniu montażu podlicznika (zgodnie z powyższymi warunkami) powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, w celu przyjęcia go do rozliczeń. Wniosek jest dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem wikopole.com.pl. Wniosek należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, 45-222 Opole, ul. Oleska 64, do Biura Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki,
- listownie na adres Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, 45-222 Opole, ul. Oleska 64,
- pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: bok@wikopole.com.pl).

Po pozytywnym odbiorze technicznym oraz zaplombowaniu podlicznika:

- wskazania podlicznika będą odejmowane w pozycji opłat za ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z wodomierza głównego,
- w przypadku stwierdzenia wykorzystania wody do celów innych niż ww. zostanie wystawiona faktura za całą ilość odprowadzonych ścieków, wynikająca ze wskazań wodomierza głównego,
- w sytuacji określonej w powyższym punkcie następuje automatyczne odstąpienie od stosowania postanowień umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków lub aneksu do tej umowy określającego zasady rozliczeń za wodę służącą do podlewania ogrodu,

* Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika zalecamy przeanalizowanie przewidywanych potrzeb wody bezpowrotnie zużytej (kosztów wykonania i utrzymania instalacji, zakupu wodomierza) i oszacowanie możliwych korzyści z tego wynikających w najbliższych latach – każdy wodomierz posiada legalizację ważną na okres 5 lat.